

Gemeinde Weißendorf

Bebauungsplan

2. Entwurf

Bebauungsplan „Bauerfeind AG“

(bisher vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Bauerfeind AG“)

3. Änderung

**Anlage 3: Auszug aus den Empfehlungen für
Abstände zwischen Betriebsbereichen nach
der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen
Gebieten (KAS 18)**

KAS

**KOMMISSION FÜR
ANLAGENSICHERHEIT**

beim

Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Leitfaden

**Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der
Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen
der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BImSchG**

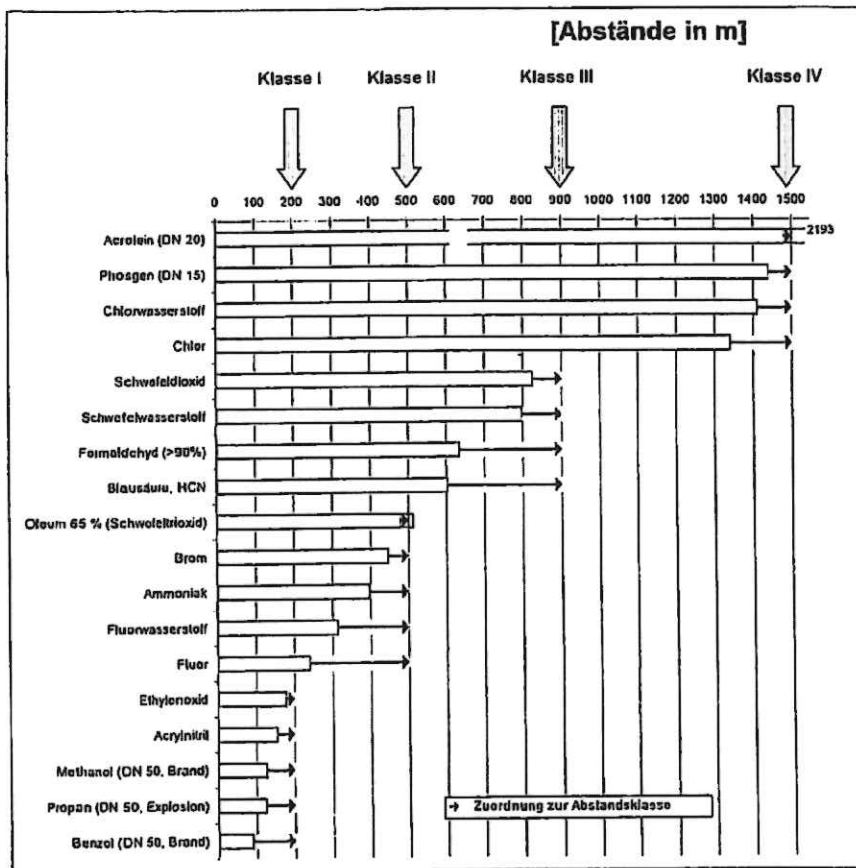
erarbeitet von der

Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“

2. überarbeitete Fassung

KAS-18

Anhang 1

Abstandsempfehlungen für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse mit Erläuterungen - Achtungsabstände

Bild 1: Abstandsempfehlungen für die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse
Anmerkung:

- Wegen eines geänderten ERPG-2-Wertes musste für den Stoff Acrolein eine neue Berechnung durchgeführt werden. Danach ergibt sich ein Achtungsabstand von rund 2190 m. Es wurde aber keine neue Abstandsklasse eingeführt (s. a. Anhang 2 Kap. 2.1)
- Der Stoff HCl liegt überwiegend als Druckgas vor. Dies wurde in der Abb.1 sowie in Anhang 2 berücksichtigt.